
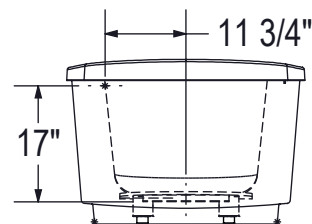
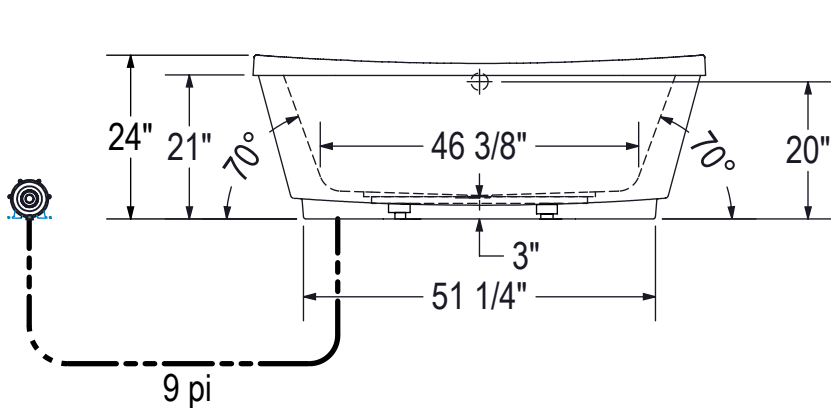


SYSTÈME À AIR

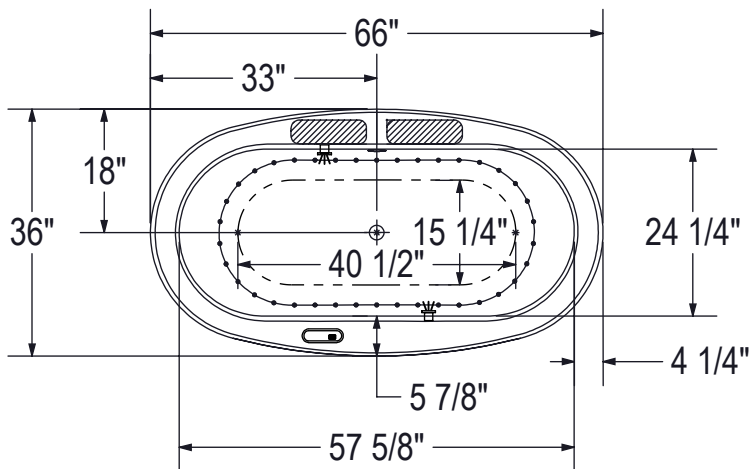

(●) : Indique la position des jets d'air

(☘) : Indique la position de la chromothérapie

(▨) : Emplacement recommandé pour la robinetterie 2 sections de 12" (L) x 3 1/2" (l).

Le souffleur doit être installé à distance.

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.